

緊急ガス遮断装置

定期メンテナンスのご案内

ガスもれ、地震などの緊急事態が起こったとき、操作盤の遮断ボタンを押下することで、建物全体のガス供給をすぐに遮断できる装置です。正常に遮断するかを確認するため、東邦ガスネットワーク(株)として、定期的に検査をしています。遮断機能を適切に維持するためには、お客さまによる定期的なメンテナンスが必要です。

二次災害を未然に防止するため、定期的なメンテナンスをお願いします。

メンテナンスを行っていないと、危急時に正しく遮断しない可能性があるほか、誤作動を起こし意図せずガスが遮断してしまう可能性があります。お客さまを守る非常に重要な装置ですので、メンテナンスの実施をお勧めいたします。

バッテリー交換

4年に1回


- ・作業時間:45分程度
- ・ガス供給停止なし

操作盤・基盤取替

8年に1回

- ・作業時間:2時間程度
- ・ガス供給停止なし

【設置例】

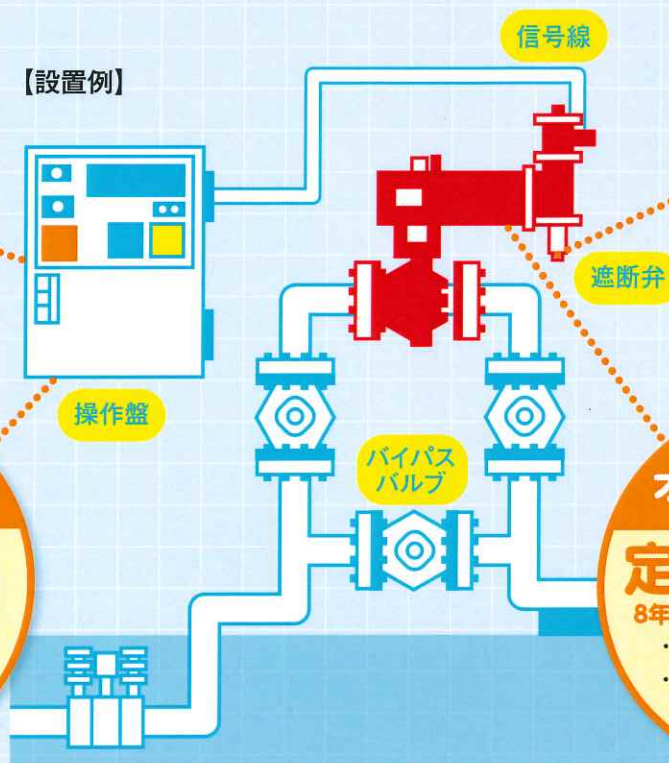

炭酸ガスボンベ追加購入

在庫がなくなり次第

- ・作業時間:なし
- ・ガス供給停止なし

オーバーホール

定期的実施

8年を目安にお勧めしています。

- ・作業時間:半日程度
- ・バイパスバルブがある場合、ガス供給停止なし

その他

- ・屋外設置の場合は、日除け・雨除けカバーの設置をお勧めしています。

温度差による結露や雨水の浸入による錆により、不具合が起きやすくなります。



設置例

※各種メンテナンスの費用は、都度お見積りいたします。東邦ガスネットワーク(株)にご要命ください。



東邦ガスネットワーク

〔上記に関するお問い合わせ先〕

東邦ガスネットワーク株式会社 設備保全センター

TEL:052-881-7118 (受付時間 平日 9:00~17:30)